

<Bedienungsanleitung_Advanced Gripping_S7_V2(DE).docx>

Thema: <FB Advanced Gripping>

Version: <2.0>

Historie

| Bearbeiter | Änderungsgrund/Änderungsumfang | Version | Freigabedatum |
|------------|--|---------|---------------|
| Armbruster | Erstellung | 1.0 | |
| Nock | Anwahl Homing-DeviceMode Kompatibilität mit GEP2000IL-03-B Optimierung der Fahrbefehl-Routinen Optimierung der MotorON-Routine Bugfix: "DataTransferError" | 2.0 | 01.08.2021 |

Inhalt

| | | |
|------|--|----|
| 1 | Vorwort..... | 5 |
| 2 | Einbinden der Bibliothek | 5 |
| 3 | Datentypen deklarieren..... | 5 |
| 4 | Globale Strukturen im OB deklarieren | 8 |
| 5 | Prozessdaten mit Peripherie verknüpfen | 8 |
| 6 | Funktionsbaustein einfügen | 9 |
| 7 | Verwendung des Funktionsbausteins..... | 11 |
| 8 | Funktionen des Funktionsbausteins | 13 |
| 8.1 | Schrittfolge zurücksetzen „Inp_cmd_b_StepReset“ (BOOL) | 13 |
| 8.2 | Motor einschalten „Inp_cmd_b_MotorON“ (BOOL)..... | 13 |
| 8.3 | Motor ausschalten „Inp_cmd_b_MotorOFF“ (BOOL) | 13 |
| 8.4 | Greifer referenzieren „Inp_cmd_b_StartHoming“ (BOOL)..... | 13 |
| 8.5 | Datenübertragung mit Handshake „Inp_cmd_b_DataTransfer“ (BOOL)..... | 13 |
| 8.6 | Werkstückrezeptur speichern „Inp_cmd_b_WritePDU“ (BOOL)..... | 13 |
| 8.7 | Richtungsmerker zurücksetzen „Inp_cmd_b_RDF“ (BOOL) | 14 |
| 8.8 | Fahren auf BasePosition „Inp_cmd_b_MoveToBase“ (BOOL)..... | 14 |
| 8.9 | Fahren auf WorkPosition „Inp_cmd_b_MoveToWork“ (BOOL)..... | 14 |
| 8.10 | Tippen Richtung WorkPosition „Inp_cmd_b_JogToWork“ (BOOL)..... | 14 |
| 8.11 | Tippen Richtung BasePosition „Inp_cmd_b_JogToBase“ (BOOL)..... | 14 |
| 8.12 | Begrenzung der Bewegungszeit „Inp_t_MotionTimeout“ (TIME) und „Out_b_MotionError“ (BOOL) 14 | |
| 8.13 | Umschaltung auf Verwendung eines GEP2000IL-03-B „Inp_b_GEP2000_03“ (BOOL) | 14 |
| 8.14 | Einstellung Referenzierungs-Modus „Inp_i8_DeviceModeHoming“ (BYTE) | 15 |
| 8.15 | Datenübertragung wird benötigt „Out_b_DataTransferReq“ (BOOL) | 15 |
| 8.16 | Fehler in der Datenübertragung „Out_b_DataTransferError“ (BOOL) | 15 |
| 8.17 | Befehl wird ausgeführt „Out_b_StepBusy“ (BOOL)..... | 15 |
| 8.18 | Bereit für Befehle „Out_b_StepDone“ (BOOL)..... | 15 |
| 8.19 | Bit 0 des StatusWord „Out_b_HomingPositionOK“ (BOOL) | 15 |
| 8.20 | Bit 1 des StatusWord „Out_b_MotorON“ (BOOL) | 15 |
| 8.21 | Bit 2 des StatusWord „Out_b_InMotion“ (BOOL) | 15 |
| 8.22 | Bit 3 des StatusWord „Out_b_MovementComplete“ (BOOL) | 15 |
| 8.23 | Bit 4 des StatusWord „Out_b_JogBaseActive“ (BOOL)..... | 15 |
| 8.24 | Bit 5 des StatusWord „Out_b_JogWorkActive“ (BOOL)..... | 15 |
| 8.25 | Bit 6 des StatusWord „Out_b_GripperPLCActive“ (BOOL) | 16 |
| 8.26 | Bit 7 des StatusWord „Out_b_ControllerError“ (BOOL) | 16 |
| 8.27 | Bit 8 des StatusWord „Out_b_BasePosition“ (BOOL)..... | 16 |
| 8.28 | Bit 9 des StatusWord „Out_b_TeachPosition“ (BOOL) | 16 |

| | | |
|------|--|----|
| 8.29 | Bit 10 des StatusWord „Out_b_WorkPosition“ (BOOL) | 16 |
| 8.30 | Bit 11 des StatusWord „Out_b_UndefinedPosition“ (BOOL)..... | 16 |
| 8.31 | Bit 12 des StatusWord „Out_b_DataTransferOK“ (BOOL) | 16 |
| 8.32 | Bit 13 des StatusWord „Out_b_ControlWord_100“ (BOOL)..... | 16 |
| 8.33 | Bit 14 des StatusWord „Out_b_ControlWord_200“ (BOOL)..... | 16 |
| 8.34 | Bit 15 des StatusWord „Out_b_Error“ (BOOL) und „Out_i16_Diagnose“ (WORD) | 16 |
| 8.35 | Istposition „Out_i16_ActualPosition“ (WORD)..... | 16 |


1 Vorwort

Für die Nutzung des Beispielprogramms muss zuerst eine korrekte Hardwarekonfiguration erstellt werden. In diesem Beispiel wird eine Siemens CPU314C-2 PN/DP mit einem Balluff IO Link Master verwendet. Nach den Hardwareeinstellungen kann der Funktionsbaustein implementiert werden. Dazu gehen Sie die nachfolgenden Schritte durch.

2 Einbinden der Bibliothek

Der Funktionsbaustein wird als Bibliothek zur Verfügung gestellt. Zum Öffnen wählen Sie bitte das Menü „Datei“ -> „Öffnen...“ aus. In dem nun sichtbaren Fenster können Sie die gewünschte Bibliothek auswählen und öffnen.

Bitte wählen Sie die globale Bibliothek „**ZG_Advanced_Gripping_S7**“ aus.

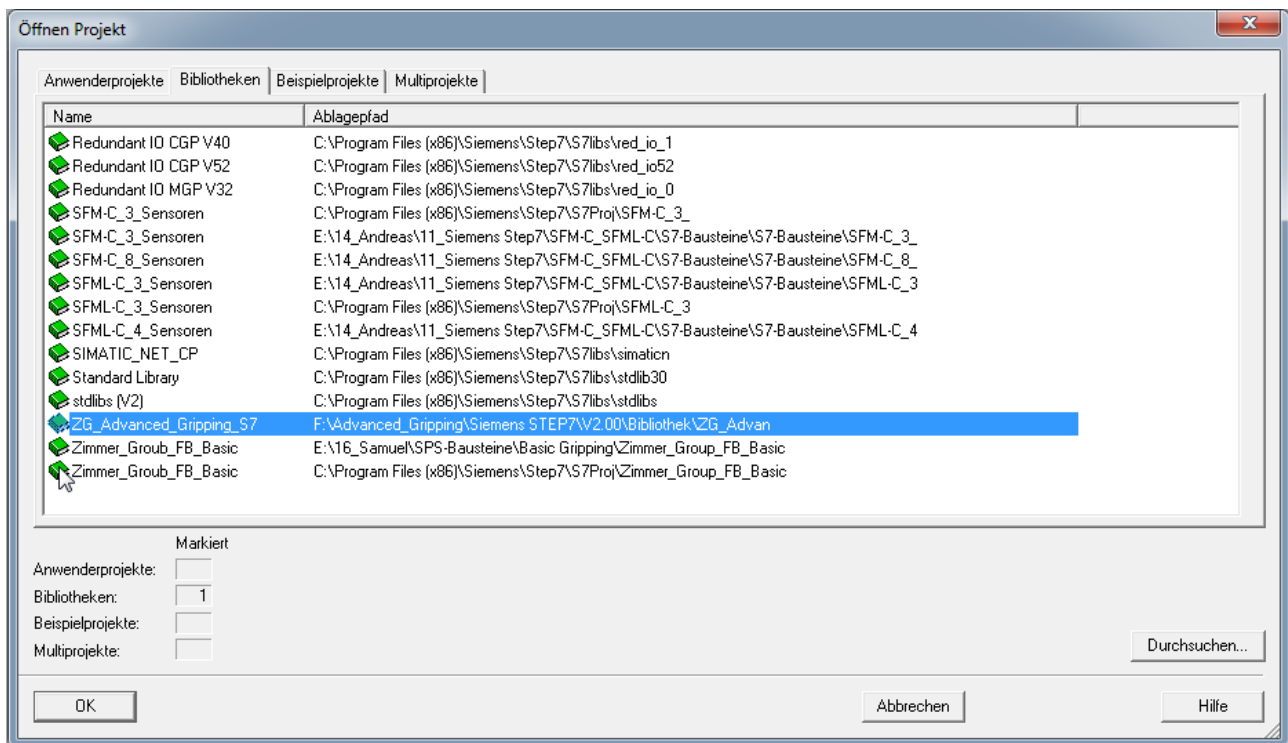

Nun ist die Zimmer Bibliothek für die Verwendung bereit und kann in Ihrem Projekt verwendet werden.

3 Datentypen deklarieren


Die Ein- und Ausgangsdaten des Greifers - oder auch „Prozessdaten“ genannt – werden über spezifische Datentypen (Strukturen oder UDT) an den Baustein übergeben. Zur Kommunikation zwischen Funktionsbaustein und Greifer müssen folgende Datentypen angelegt werden:

| Name | Symbolischer Name | Umfasst |
|------|-------------------|------------------------|
| UDT1 | ST_Advanced_IN_z | 6 Bytes Eingangsdaten |
| UDT2 | ST_Advanced_OUT_z | 16 Bytes Ausgangsdaten |



Ein neuer Datentyp kann mit Rechtsklick auf „Bausteine“ -> „Neues Objekt einfügen“ -> „Datentyp“ in das Projekt eingefügt werden.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein (Step 7)

Advanced Gripping

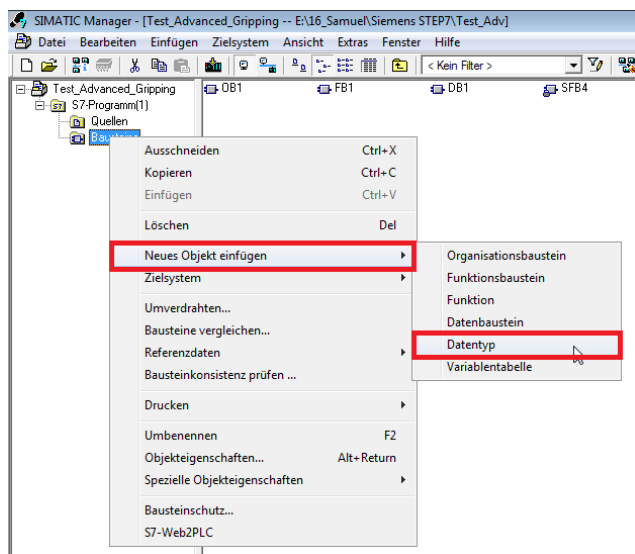

In dem sich öffnenden Fenster wird der „Symbolische Name“ des UDT festgelegt. Bitte geben sie den vorgegeben Namen ein.

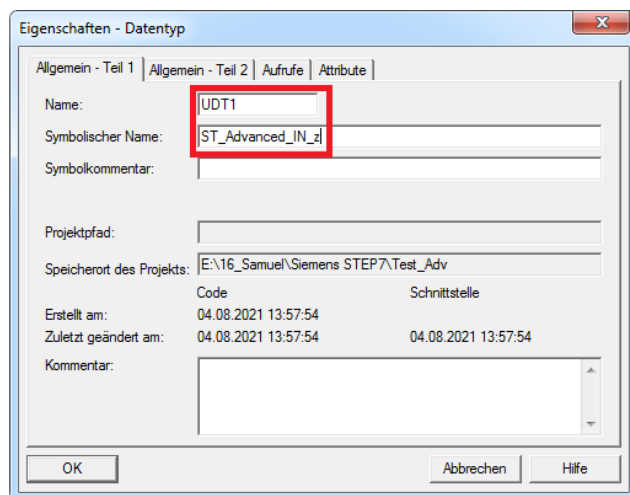

Bitte öffnen Sie den entsprechenden Datentyp und definieren Sie ihn wie folgt. Die Reihenfolge sollte dabei eingehalten werden.

UDT1:

| Name | Typ | Anfangswert |
|--------------------|------|-------------|
| i16_StatusWord | WORD | W#16#0 |
| i16_Diagnose | WORD | W#16#0 |
| i16_ActualPosition | WORD | W#16#0 |

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein (Step 7)

Advanced Gripping



UDT2:

| Name | Typ | Anfangswert |
|----------------------|------|-------------|
| i16_ControlWord | WORD | W#16#0 |
| i8_DeviceMode | BYTE | B#16#0 |
| i8_WorkpieceNo | BYTE | B#16#0 |
| i8_Reserve | BYTE | B#16#0 |
| i8_PositionTolerance | BYTE | B#16#0 |
| i8_GripForce | BYTE | B#16#0 |
| i8_DriveVelocity | BYTE | B#16#0 |
| i16_BasePosition | WORD | W#16#0 |
| i16_ShiftPosition | WORD | W#16#0 |
| i16_TeachPosition | WORD | W#16#0 |
| i16_WorkPosition | WORD | W#16#0 |

KOP/AWL/FUP - [UDT1 -- "ST_Advanced_IN_z" -- Test_Advanced_Gripping\S7-Programm(1)\.. UDT1]

Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe

Adresse Name Typ Anfangswert Kommentar

| | | | | |
|------|--------------------|------------|--------|--|
| 0.0 | | STRUCT | | |
| +0.0 | i16_StatusWord | WORD | W#16#0 | |
| +2.0 | i16_Diagnose | WORD | W#16#0 | |
| +4.0 | i16_ActualPosition | WORD | W#16#0 | |
| =6.0 | | END_STRUCT | | |

KOP/AWL/FUP - [UDT2 -- "ST_Advanced_OUT_z" -- Test_Advanced_Gripping\S7-Programm(1)\.. UDT2]

Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe

Adresse Name Typ Anfangswert Kommentar

| | | | | |
|-------|----------------------|------------|--------|--|
| 0.0 | | STRUCT | | |
| +0.0 | i16_ControlWord | WORD | W#16#0 | |
| +2.0 | i8_DeviceMode | BYTE | B#16#0 | |
| +3.0 | i8_WorkpieceNo | BYTE | B#16#0 | |
| +4.0 | i8_Reserve | BYTE | B#16#0 | |
| +5.0 | i8_PositionTolerance | BYTE | B#16#0 | |
| +6.0 | i8_GripForce | BYTE | B#16#0 | |
| +7.0 | i8_DriveVelocity | BYTE | B#16#0 | |
| +8.0 | i16_BasePosition | WORD | W#16#0 | |
| +10.0 | i16_ShiftPosition | WORD | W#16#0 | |
| +12.0 | i16_TeachPosition | WORD | W#16#0 | |
| +14.0 | i16_WorkPosition | WORD | W#16#0 | |
| =16.0 | | END_STRUCT | | |


4 Globale Strukturen im OB deklarieren

Im verwendeten Operationsbaustein müssen von den angelegten Strukturen globale Variablen angelegt werden, um sie mit dem Baustein verknüpfen zu können. Legen Sie bitte im OB in der Deklarationstabelle die folgenden Variablen an:

| Name | Datentyp | Adresse | Kommentar |
|-------------------|-------------------|---------|---|
| OB1_SCAN_1 | Byte | 1.0 | 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1) |
| OB1_PRIORITY | Byte | 2.0 | Priority of OB Execution |
| OB1_OB_NUMBR | Byte | 3.0 | 1 (Organization block 1, OB1) |
| OB1_RESERVED_1 | Byte | 4.0 | Reserved for system |
| OB1_RESERVED_2 | Byte | 5.0 | Reserved for system |
| OB1_PREV_CYCLE | Int | 6.0 | Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds) |
| OB1_MIN_CYCLE | Int | 8.0 | Minimum cycle time of OB1 (milliseconds) |
| OB1_MAX_CYCLE | Int | 10.0 | Maximum cycle time of OB1 (milliseconds) |
| OB1_DATE_TIME | Date and Time | 12.0 | Date and time OB1 started |
| g_st_Gripper1_IN | ST_Advanced_IN_z | 20.0 | |
| g_st_Gripper1_OUT | ST_Advanced_OUT_z | 26.0 | |

5 Prozessdaten mit Peripherie verknüpfen

In der Hardwarekonfiguration wurden dem IO-Link-Port, an dem der Greifer angeschlossen ist, Adressbereiche für die Ein- und Ausgangsdaten zugewiesen. In diesem Beispiel startet der Bereich bei Peripherieadresse 256.

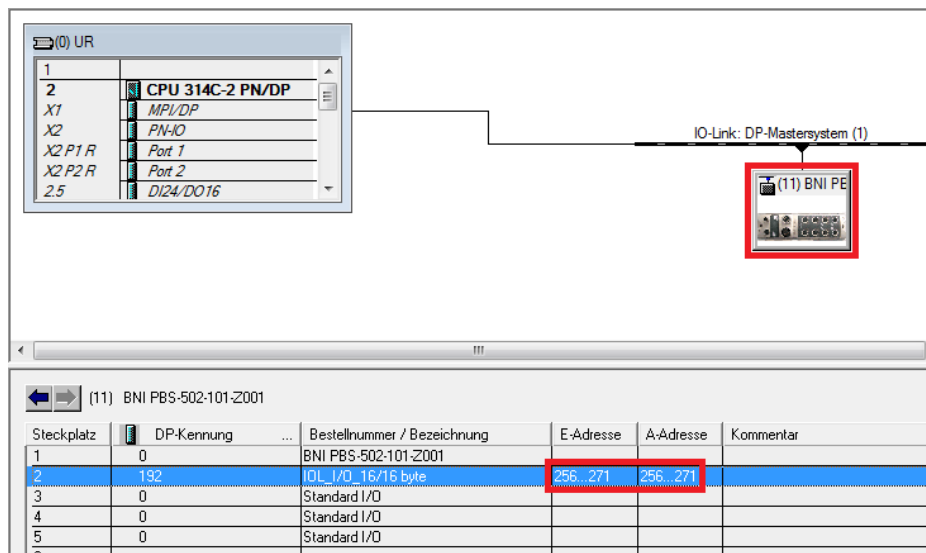


Im Operationsbaustein müssen die Peripherieadressen mit den angelegten globalen Strukturen verknüpft werden. In unserem Beispiel wurden für die Zuweisungen „MOVE“-Bausteine verwendet. Die Eingangsdaten sollten im OB vor dem FB und die Ausgangsdaten nach dem FB verknüpft werden. Beim Zuweisen der Adressen muss die Reihenfolge der globalen Struktur eingehalten werden.

In diesem Beispiel sehen die Zuweisungen – beginnend mit Adresse 256 – aus wie folgt:

| Zuweisung von ... | Zuweisung zu ... |
|--|-------------------------------------|
| PIW256 | g_st_Gripper1_IN.i16_StatusWord |
| PIW258 | g_st_Gripper1_IN.i16_Diagnose |
| PIW260 | g_st_Gripper1_IN.i16_ActualPosition |
| g_st_Gripper1_OUT.i16_ControlWord | PQW256 |
| g_st_Gripper_1OUT.i8_DeviceMode | PQB258 |
| g_st_Gripper_1OUT.i8_WorkpieceNo | PQB259 |
| g_st_Gripper_1OUT.i8_Reserve | PQB260 |
| g_st_Gripper_1OUT.i8_PositionTolerance | PQB261 |
| g_st_Gripper_1OUT.i8_GripForce | PQB262 |


| | |
|-------------------------------------|--------|
| g_st_Gripper_1OUT.i8_DriveVelocity | PQB263 |
| g_st_Gripper_1OUT.i16_BasePosition | PQW264 |
| g_st_Gripper_1OUT.i16_ShiftPosition | PQW266 |
| g_st_Gripper_1OUT.i16_TeachPosition | PQW268 |
| g_st_Gripper_1OUT.i16_WorkPosition | PQW270 |

Netzwerk 1: Eingang: StatusWord



6 Funktionsbaustein einfügen

Um den „Advanced-Gripping“-Baustein verwenden zu können, muss er im gewünschten Operationsbaustein aufgerufen werden. Der Baustein „ZG_FB_Advanced_Gripping“ kann aus der bereits eingebundenen Bibliothek per Drag&Drop in ein freies Netzwerk kopiert werden. Der Standardbaustein „SFB4 (TON)“ ist auch in dieser Bibliothek vorhanden, da er im „Advanced-Gripping“-Baustein benötigt wird.

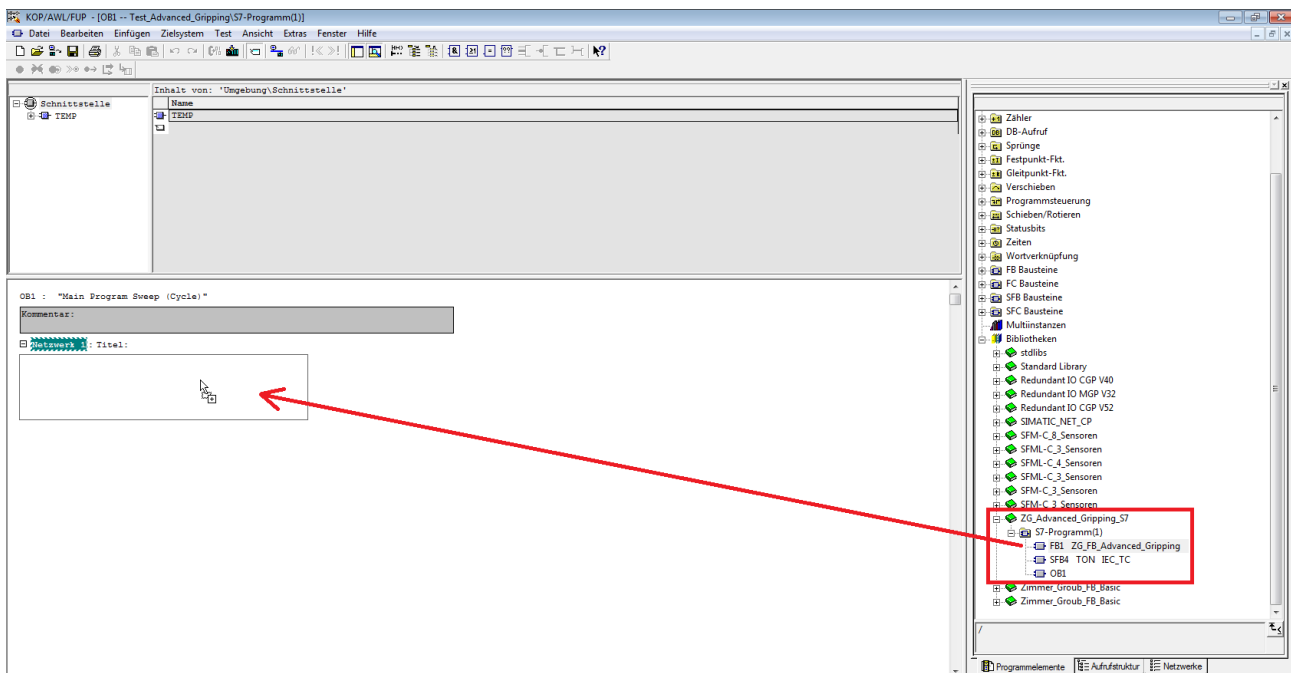


Bedienungsanleitung Funktionsbaustein (Step 7)

Advanced Gripping



Da es sich um einen Funktionsbaustein handelt, wird ein Instanz-Datenbaustein benötigt. In diesem Beispiel wurde ein neuer Datenbaustein DB1 generiert.



Nomenklatur:

| Präfix | Bedeutung |
|--------|-------------------------------|
| Inp | Eingangsvariable |
| Out | Ausgangsvariable |
| cmd | Befehlseingang |
| b | Binäres Signal (BOOL) |
| i8 | Variable in Byte-Größe (BYTE) |
| i16 | Variable in Wort-Größe (WORD) |
| st | Datenstruktur (STRUCT) |
| t | Zeit (TIME) |
| g | Globale Variable |

7 Verwendung des Funktionsbausteins

Damit der Baustein Zugriff auf die Adressbereiche der IO-Link-Daten hat, müssen die Variablen „Inp_st_GripperData_IN“ und „Out_st_GripperData_OUT“ mit denen in Punkt 4 angelegten Variablen verbunden werden. Durch Beschreiben der Eingangsvariablen am Baustein kann der Greifer parametrisiert werden.

Um den Greifer zu verfahren, müssen die Positions- und Fahrdaten übertragen werden. Als Standardwerte können die in folgender Tabelle aufgeführten Werte verwendet werden. Andere Werte können sich evtl. als geeigneter erweisen. Bitte beachten Sie dabei die Montage- und Betriebsanleitung. In diesem Beispiel wurden die Eingänge mit Merker beschaltet und mit einer Variablentabelle gesteuert. Bei Nichtbeschaltung sind die Variablen mit den Standardwerten vorinitialisiert.

| Variable | Wert |
|--------------------------|-------|
| Inp_t_MotionTimeout | T#15s |
| Inp_i8_DeviceMode | 60 |
| Inp_i8_WorkpieceNo | 0 |
| Inp_i8_PositionTolerance | 50 |
| Inp_i8_GripForce | 4 |
| Inp_i8_DriveVelocity | 4 |
| Inp_i16_BasePosition | 75 |
| Inp_i16_ShiftPosition | 800 |
| Inp_i16_TeachPositon | 1000 |
| Inp_i16_WorkPosition | 1200 |

Die Variable „Inp_i8_DeviceMode“ entspricht dem Fahrprofil des Greifers. Diese Fahrprofile können der Montage- und Betriebsanleitung des Greifers entnommen werden. In diesem Beispiel wurde der DeviceMode 60 gewählt, welcher dem Fahrprofil „Kraftprofil Außengreifen“ entspricht.

Var - Beobachtungstabelle

Tabelle Bearbeiten Einfügen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe

Beobachtungstabelle -- Test_Advanced_Gripping\S7-Programm(1)


| | Operand | Symbol | Anzeigeformat | Statuswert | Steuerwert |
|----|---------|--------------------------|---------------|------------|------------|
| 1 | MB 50 | "g_i8_DeviceMode" | DEZ | | 60 |
| 2 | MB 51 | "g_i8_WorkpieceNo" | DEZ | | 0 |
| 3 | MB 52 | "g_i8_PositionTolerance" | DEZ | | 50 |
| 4 | MB 53 | "g_i8_GripForce" | DEZ | | 4 |
| 5 | MB 54 | "g_i8_DriveVelocity" | DEZ | | 4 |
| 6 | MW 55 | "g_i16_BasePosition" | DEZ | | 75 |
| 7 | MW 57 | "g_i16_ShiftPosition" | DEZ | | 800 |
| 8 | MW 59 | "g_i16_TeachPosition" | DEZ | | 1000 |
| 9 | MW 61 | "g_i16_WorkPosition" | DEZ | | 1200 |
| 10 | | | | | |

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein (Step 7)

Advanced Gripping



Der fertige Baustein sollte nun folgender Abbildung entsprechen:

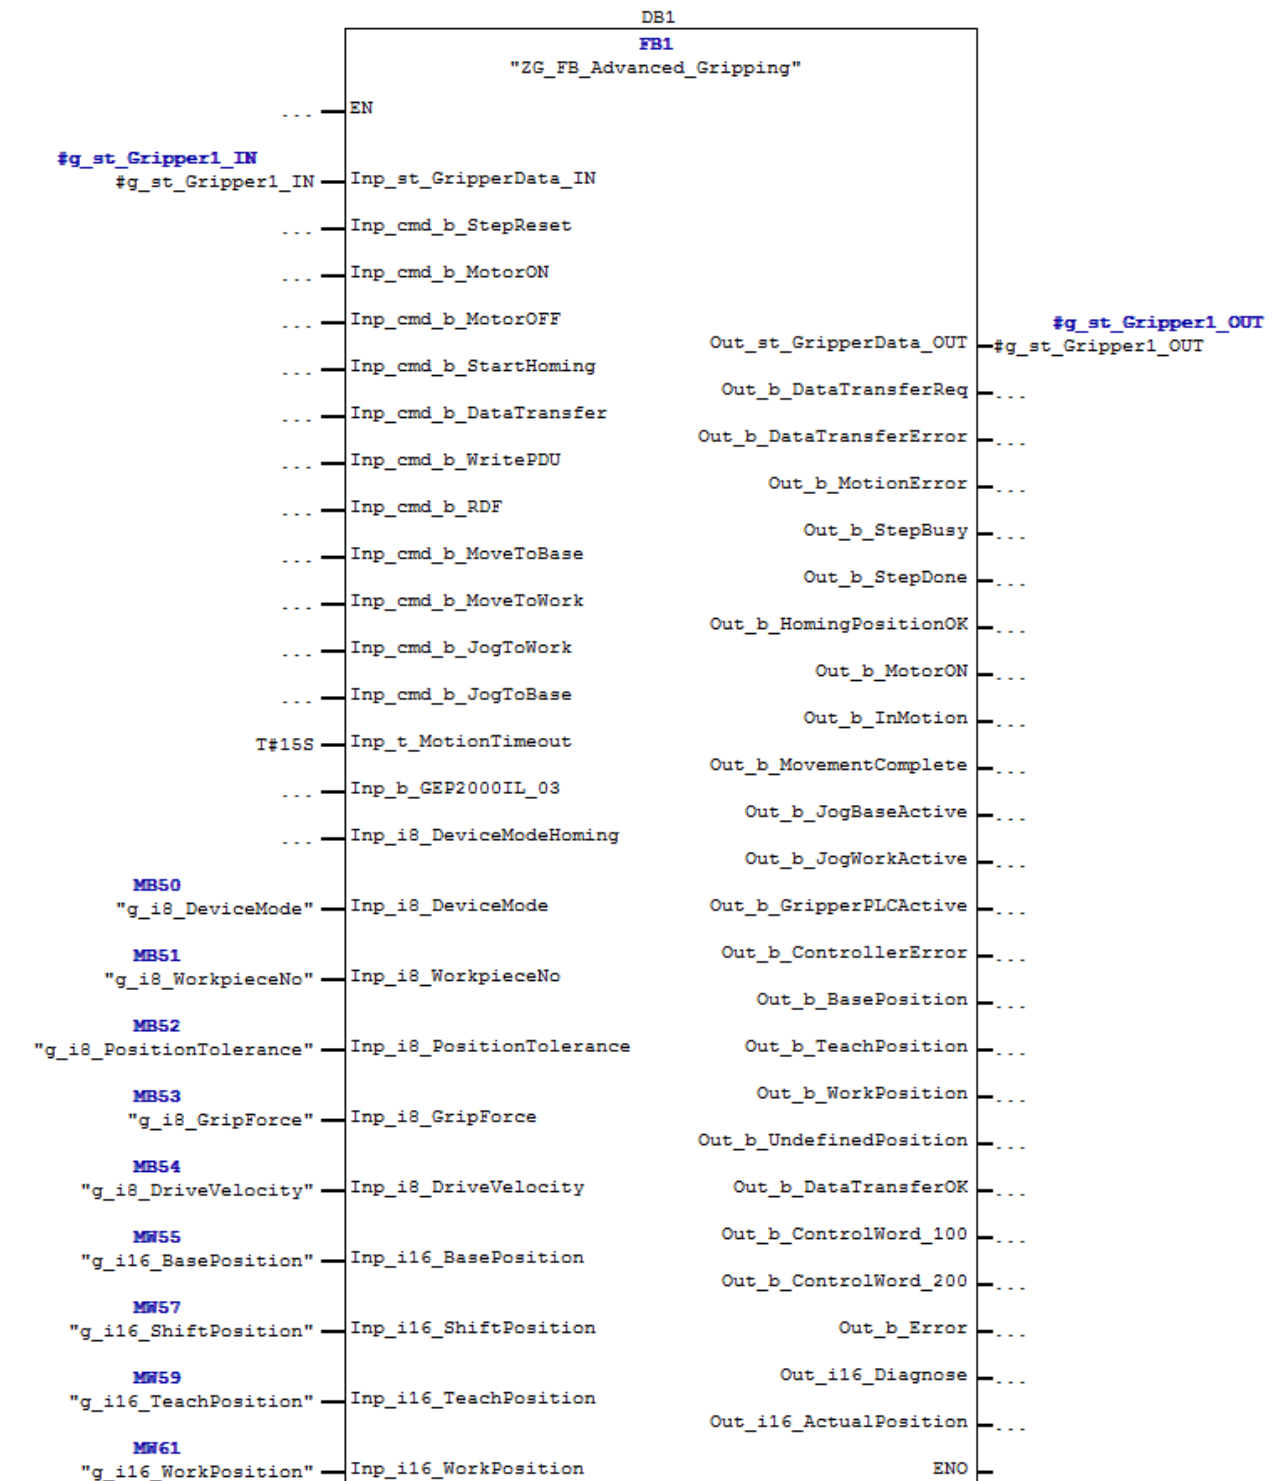

Abschließend müssen Sie die Einstellungen übersetzen und in das Gerät laden.

8 Funktionen des Funktionsbausteins

Abhängig von der Eingangsbeschaltung des Funktionsbausteins werden die entsprechenden Funktionen ausgeführt.

8.1 Schrittkette zurücksetzen „Inp_cmd_b_StepReset“ (BOOL)

Die Eingangsvariable „Inp_cmd_b_StepReset“ setzt die Schrittkette innerhalb dieses Bausteins zurück. Dies geschieht unabhängig davon, in welchem Schritt sich der Baustein gerade befindet. Wenn der Baustein den Fehler „Out_b_DataTransferError“ oder „Out_b_MotionError“ ausgibt, kann er nur durch diesen Eingang quittiert werden.

8.2 Motor einschalten „Inp_cmd_b_MotorON“ (BOOL)

Der Greifer kann sich nur bewegen, wenn der Motor eingeschaltet ist. Der Greifer stellt im „StatusWord“ seine Zustände dar. Ist der Greifer ausgeschaltet, so ist das Signal „Out_b_MotorON“ auf „FALSE“. Bei einer positiven Signalfanke wird der Motor eingeschaltet und das Signal „Out_b_MotorON“ auf „TRUE“ gesetzt. Der Baustein wandelt dieses Signal in den „DeviceMode“ 3 um und sendet dieses an den Greifer. Damit der Greifer diesen „DeviceMode“ verwendet, muss eine Datenübertragung mit Handshake durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Übernahme der Daten wechselt das Bit „b_MotorON“ von „FALSE“ auf „TRUE“. Der Motor ist nun eingeschaltet. Dieser Ablauf macht der Baustein automatisch.

8.3 Motor ausschalten „Inp_cmd_b_MotorOFF“ (BOOL)

Um den Motor des Greifers auszuschalten, muss am Eingang „Inp_cmd_b_MotorOFF“ eine positive Signalfanke gesetzt werden. Der „DeviceMode“ wird automatisch auf den Wert 5 gesetzt und eine Datenübertragung durchgeführt. Das Ausschalten des Motors kann zu jeder Zeit (ausgenommen während einer Referenzfahrt) erfolgen und ist unabhängig davon, welchen Befehl der Greifer zuvor erhalten hat.

8.4 Greifer referenzieren „Inp_cmd_b_StartHoming“ (BOOL)

Damit der Greifer immer die richtige Position ausgeben kann, muss er referenziert werden. Das Signal „Out_b_HomingPositionOK“ zeigt den aktuellen Status der Referenzierung an. Ist dieses Signal auf „FALSE“, weiß der Greifer nicht, in welcher Position die Greiferbacken stehen und ein prozesssicherer Betrieb wäre somit nicht gewährleistet. Der Greifer kann mit dem Signal „Inp_cmd_b_StartHoming“ neu referenziert werden. Es gibt verschiedene Referenzierungs-Modi, die mit dem Eingang „Inp_i8_DeviceModeHoming“ eingestellt werden können. Bei einer positiven Signalfanke startet der Greifer mit dem eingestellten Referenzierungs-Modus eine neue Referenzfahrt. Eine Referenzfahrt darf nicht im gegriffenen Zustand erfolgen. Stellen Sie im Vorfeld sicher, dass der Greifer freigängig ist.

8.5 Datenübertragung mit Handshake „Inp_cmd_b_DataTransfer“ (BOOL)

Nach jeder Änderung eines Prozessparameters (ausgenommen „ControlWord“) oder bei einem Kaltstart des Greifers müssen die Parameter mit einer Datenübertragung übernommen werden. Wenn die Ausgangsvariable „Out_b_DataTransferReq“ „TRUE“ ist, arbeitet der Greifer noch nicht mit den aktuell eingestellten Parametern. In diesem Fall müssen die Prozessparameter mit einer positiven Signalfanke am Eingang „Inp_cmd_b_DataTransfer“ übertragen werden. Die Variable „Out_b_DataTransferReq“ wechselt anschließend auf „FALSE“. Dabei wird das „ControlWord“ auf Wert 1 gesetzt und auf das Bit 12 des „StatusWord“ gewartet. Das Bit 12 wird „TRUE“, sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist. Anschließend wird das „ControlWord“ wieder auf 0 gesetzt und gewartet, bis das Bit 12 „FALSE“ wird. Diese Prozedur ist ein Handshake und sollte für die fehlerfreie Datenübertragung angewandt werden.

8.6 Werkstückrezeptur speichern „Inp_cmd_b_WritePDU“ (BOOL)

Bei einer positiven Signalfanke werden die aktuell gesetzten Prozessparameter am Bausteineingang in die aktuell eingestellte „WorkpieceNo“ gespeichert. Dabei wird das „ControlWord“ auf Wert 2 gesetzt und auf das Bit 12 des „StatusWord“ gewartet. Diese Prozedur kann bis zu 30 Sekunden dauern. Die Parameter wer-

den in den internen Rezepturplätzen gespeichert und können über die Angabe der „WorkpieceNo“ wieder geladen werden. Es können bis zu 32 Rezepturen im Greifer gespeichert werden.

8.7 Richtungsmerker zurücksetzen „Inp_cmd_b_RDF“ (BOOL)

Wenn ein Greifer z.B. in Richtung „WorkPosition“ gefahren wird, wird im Greifer das Bit 14 des „StatusWord“ gesetzt. Dieses Signal bleibt bis zu einer Bewegung in die andere Richtung oder einem Kaltstart des Greifers bestehen. Wenn ein Greifer z.B. durch Änderung von Positionen mehrmals nacheinander in die gleiche Richtung gefahren werden soll, dann muss dieses Bit zuerst zurückgesetzt werden. Dies kann durch eine positive Signalfanke am Eingang „Inp_cmd_b_RDF“ durchgeführt werden. Dabei wird das „ControlWord“ auf den Wert 4 gesetzt und gewartet bis Bit 13 und Bit 14 des „StatusWord“ auf „FALSE“ wechseln. Danach kann eine erneute Bewegung in die gleiche Richtung erfolgen. Ab der Bausteinversion V1.21 wird diese Prozedur falls notwendig vor der Bewegung des Greifers automatisch durchgeführt.

8.8 Fahren auf BasePosition „Inp_cmd_b_MoveToBase“ (BOOL)

Bei einer positiven Signalfanke bewegen sich die Greiferbacken mit dem eingestellten Fahrprofil in Richtung der eingestellten „BasePosition“. Dabei wird das „ControlWord“ auf den Wert 256 gesetzt.

8.9 Fahren auf WorkPosition „Inp_cmd_b_MoveToWork“ (BOOL)

Bei einer positiven Signalfanke bewegen sich die Greiferbacken mit dem eingestellten Fahrprofil in Richtung der eingestellten „WorkPosition“. Dabei wird das „ControlWord“ auf den Wert 512 gesetzt.

8.10 Tippen Richtung WorkPosition „Inp_cmd_b_JogToWork“ (BOOL)

Der Greifer bewegt sich im Tipp-Betrieb. In diesem Modus sind keine Softwareendschalter aktiv. Beim Setzen dieses Eingangs auf „TRUE“ wird der „DeviceMode“ automatisch auf den Wert 11 gesetzt, ein Handshake durchgeführt und das entsprechende Bit des „ControlWord“ gesetzt. Die Greiferbacken bewegen sich mit niedriger Geschwindigkeit in Richtung „WorkPosition“. Beim Setzen des Eingangs auf „FALSE“ bleibt der Greifer wieder stehen.

8.11 Tippen Richtung BasePosition „Inp_cmd_b_JogToBase“ (BOOL)

Der Greifer bewegt sich im Tipp-Betrieb. In diesem Modus sind keine Softwareendschalter aktiv. Beim Setzen dieses Eingangs auf „TRUE“ wird der „DeviceMode“ automatisch auf den Wert 11 gesetzt, ein Handshake durchgeführt und das entsprechende Bit des „ControlWord“ gesetzt. Die Greiferbacken bewegen sich mit niedriger Geschwindigkeit in Richtung „BasePosition“. Beim Setzen des Eingangs auf „FALSE“ bleibt der Greifer wieder stehen.

8.12 Begrenzung der Bewegungszeit „Inp_t_MotionTimeout“ (TIME) und „Out_b_MotionError“ (BOOL)

Über die Zeit „Inp_t_MotionTimeout“ kann definiert werden, wie lange der Greifer maximal für seine Bewegung bis Erreichen seiner Zielposition benötigen darf. Dies ist abhängig von der Parametrierung des Greifers und muss projektspezifisch angepasst werden. Wenn der Greifer innerhalb der eingestellten Zeit seine Zielposition nicht erreicht, wird der Fehler „MotionError“ aktiviert. Der Ausgang „Out_b_MotionError“ ist dabei auf „TRUE“ gesetzt.

8.13 Umschaltung auf Verwendung eines GEP2000IL-03-B „Inp_b_GEP2000_03“ (BOOL)

Dieser Baustein ist neben dem GEH6000IL auch mit der Greifer-Serie GEP2000IL-03 kompatibel. Mit dem Setzen des Eingangs auf „TRUE“ wird dem Baustein signalisiert, dass er mit einem GEP2000IL-03-B betrieben wird. Die Funktionen, die ein GEP2000IL-03-B gegenüber einem GEH6000IL nicht hat, werden damit deaktiviert.

8.14 Einstellung Referenzierungs-Modus „Inp_i8_DeviceModeHoming“ (BYTE)

An diesem Eingang kann der gewünschte Referenzierungs-Modus (z.B. „14“ für den DeviceMode 14) eingestellt werden. Die Modi können der Montage- und Betriebsanleitung entnommen werden. Bei Nichtbeschaltung ist DeviceMode 10 als Standard eingestellt. Es ist nicht erlaubt, den Eingang mit dem Wert „0“ zu beschalten. Mit dem Eingang „Inp_b_cmd_StartHoming“ (s. 8.4) wird die Referenzfahrt gestartet.

8.15 Datenübertragung wird benötigt „Out_b_DataTransferReq“ (BOOL)

Die Variable "Out_b_DataTransferReq" wird automatisch aktiviert, wenn mindestens ein Prozessparameter an den Eingängen geändert wurde. Solange diese Variable aktiv ist, hat der Greifer die geänderten Werte noch nicht übernommen. Zur Datenübernahme muss eine positive Signalflanke an der Eingangsvariable "Inp_cmd_b_DataTransfer" gesetzt werden. Die Variable "Out_b_DataTransferReq" wechselt dann auf „FALSE“ und der Greifer verwendet die aktuell eingestellten Parameter.

8.16 Fehler in der Datenübertragung „Out_b_DataTransferError“ (BOOL)

Der Ausgang „Out_b_DataTransferError“ wird auf „TRUE“ gesetzt, wenn die Datenübertragung nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte und das Feedback des Greifers nicht innerhalb einer Sekunde gesendet wurde. Dies kann u.a. auftreten, wenn die eingestellten Prozessparameter nicht plausibel. Der Fehlercode kann der Variable „Out_i16_Diagnose“ entnommen werden. Die Fehlercodes sind in der Montage- und Betriebsanleitung näher beschrieben. Durch Setzen des Eingangs „Inp_cmd_b_StepReset“ kann dieser Fehler quittiert werden.

8.17 Befehl wird ausgeführt „Out_b_StepBusy“ (BOOL)

Wenn der Baustein einen Befehl bearbeitet und in einem Schritt steht, ist dieser Ausgang aktiv und signalisiert, dass er für weitere Befehle blockiert ist.

8.18 Bereit für Befehle „Out_b_StepDone“ (BOOL)

Wenn der Baustein im Initialschritt steht und bereit für Befehle ist, ist dieser Ausgang auf „TRUE“. Die Abfrage dieses Bits vor einem Befehl zur Programmierung von Schrittketten wird empfohlen.

8.19 Bit 0 des StatusWord „Out_b_HomingPositionOK“ (BOOL)

Der Greifer hat ein internes Wegmesssystem, welches unter normalen Umständen nicht neu referenziert werden muss. Solange der Greifer eine gültige Referenzierung hat, ist dieses Signal aktiv. Sobald dieses Signal auf „FALSE“ steht, muss der Greifer neu referenziert werden (s. 8.4).

8.20 Bit 1 des StatusWord „Out_b_MotorON“ (BOOL)

Solange dieses Signal „FALSE“ ist, kann der Greifer nicht bewegt werden. Der Motor des Greifers muss zuerst eingeschaltet werden (s. 8.2).

8.21 Bit 2 des StatusWord „Out_b_InMotion“ (BOOL)

Dieses Signal ist aktiv, solange sich die Greiferbacken bewegen.

8.22 Bit 3 des StatusWord „Out_b_MovementComplete“ (BOOL)

Dieses Signal meldet, dass eine Bewegung abgeschlossen ist und der Greifer im Stillstand ist.

8.23 Bit 4 des StatusWord „Out_b_JogBaseActive“ (BOOL)

Solange der Greifer im Tipp-Betrieb angesteuert und in die Richtung der „BasePosition“ gefahren wird, ist dieses Signal aktiv.

8.24 Bit 5 des StatusWord „Out_b_JogWorkActive“ (BOOL)

Solange der Greifer im Tipp-Betrieb angesteuert und in die Richtung der „WorkPosition“ gefahren wird, ist dieses Signal aktiv.

8.25 Bit 6 des StatusWord „Out_b_GripperPLCActive“ (BOOL)

Dieses Signal gibt die Betriebsbereitschaft der Steuerung im Greifer wieder. Bei einem Kaltstart oder Neustart nach Spannungsausfall, kann der Greifer erst dann wieder Daten empfangen, wenn dieses Signal „TRUE“ ist.

8.26 Bit 7 des StatusWord „Out_b_ControllerError“ (BOOL)

Fehler im internen Regler.

8.27 Bit 8 des StatusWord „Out_b_BasePosition“ (BOOL)

Sobald der Greifer seine eingestellte „BasePosition“ erreicht hat und im Stillstand ist, wird dieses Signal aktiviert. Die Größe des Bereichs wird durch die „PositionTolerance“ definiert.

8.28 Bit 9 des StatusWord „Out_b_TeachPosition“ (BOOL)

Sobald der Greifer seine eingestellte „TeachPosition“ erreicht hat und im Stillstand ist, wird dieses Signal aktiviert. Die Größe des Bereichs wird durch die „PositionTolerance“ definiert.

8.29 Bit 10 des StatusWord „Out_b_WorkPosition“ (BOOL)

Sobald der Greifer seine eingestellte „WorkPosition“ erreicht hat und im Stillstand ist, wird dieses Signal aktiviert. Die Größe des Bereichs wird durch die „PositionTolerance“ definiert.

8.30 Bit 11 des StatusWord „Out_b_UndefinedPosition“ (BOOL)

Wenn der Greifer stillsteht und weder auf „BasePosition“ noch auf „TeachPosition“ oder „WorkPosition“ steht, ist dieses Signal „TRUE“.

8.31 Bit 12 des StatusWord „Out_b_DataTransferOK“ (BOOL)

Mit diesem Bit gibt der Greifer die Rückmeldung, dass eine Datenübertragung erfolgreich durchgeführt wurde. Daher wird es bei einer Handshakeprozedur verwendet.

8.32 Bit 13 des StatusWord „Out_b_ControlWord_100“ (BOOL)

Dieser Richtungsmerker wird aktiv, wenn der Greifer einen „MoveToBase“-Befehl erhalten hat. Der Greifer kann in diesem Zustand keinen weiteren „MoveToBase“-Befehl ausführen. Der Merker wird wieder auf „FALSE“ gesetzt, wenn der Greifer einen „MoveToWork“-Befehl erhält oder per „Inp_cmd_b_RDF“ (s. 8.7) manuell ein Reset durchgeführt wird.

8.33 Bit 14 des StatusWord „Out_b_ControlWord_200“ (BOOL)

Dieser Richtungsmerker wird aktiv wenn der Greifer einen „MoveToWork“-Befehl erhalten hat. Der Greifer kann in diesem Zustand keinen weiteren „MoveToWork“-Befehl ausführen. Der Merker wird wieder auf „FALSE“ gesetzt, wenn der Greifer einen „MoveToBase“-Befehl erhält oder per „Inp_cmd_b_RDF“ (s. 8.7) manuell ein Reset durchgeführt wird.

8.34 Bit 15 des StatusWord „Out_b_Error“ (BOOL) und „Out_i16_Diagnose“ (WORD)

Wenn der Diagnosewert des Greifers nicht 0 ist, wird dieses Bit gesetzt. Der Fehlercode wird in dem Datenwort „Out_i16_Diagnose“ ausgegeben. Die Beschreibungen zu den Fehlercodes können aus der Montage- und Betriebsanleitung entnommen werden.

8.35 Istposition „Out_i16_ActualPosition“ (WORD)

In diesem Datenwort wird die Istposition der Greiferbacken in 0,01mm ausgegeben.